

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**


сборен ГИС-1 Негру Вода - ГИС Провадия,  
ГИС-1 Негру Вода -ПГХ Чирен

ОТ: 2015-01-01 09:00:00 ДО 2015-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	96,20983	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	2,03021	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0,64592	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,10867	%
5	н-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>11</sub>	0,10704	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>12</sub>	0,01962	%
7	н-ПЕНТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>13</sub>	0,01581	%
8	нео-ПЕНТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>14</sub>	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>4</sub> H <sub>15</sub>	0,01583	%
10	АЗОТ	i-C <sub>4</sub> H <sub>16</sub>	0,69560	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	i-C <sub>4</sub> H <sub>17</sub>	0,15148	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	i-C <sub>4</sub> H <sub>18</sub>	0,00012	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	i-C <sub>4</sub> H <sub>19</sub>	0,69802	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	i-C <sub>4</sub> H <sub>20</sub>	8177	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	i-C <sub>4</sub> H <sub>21</sub>	9064	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	i-C <sub>4</sub> H <sub>22</sub>	-23,5	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

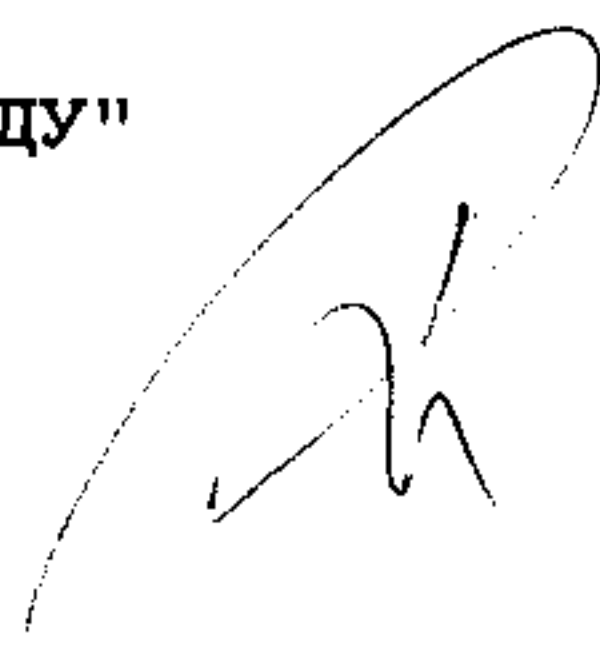

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Чепинци Изола Петров
- 2 ГРС София 2
- 3 АГРС Нови Искър
- 4 ГРС София 3
- 5 ГРС София 4
- 6 ГРС Перник
- 7 ГРС Кремиковци